PRINCIPLÖSNING

som visar ägandeförhållandet i fjärrkylcentralen

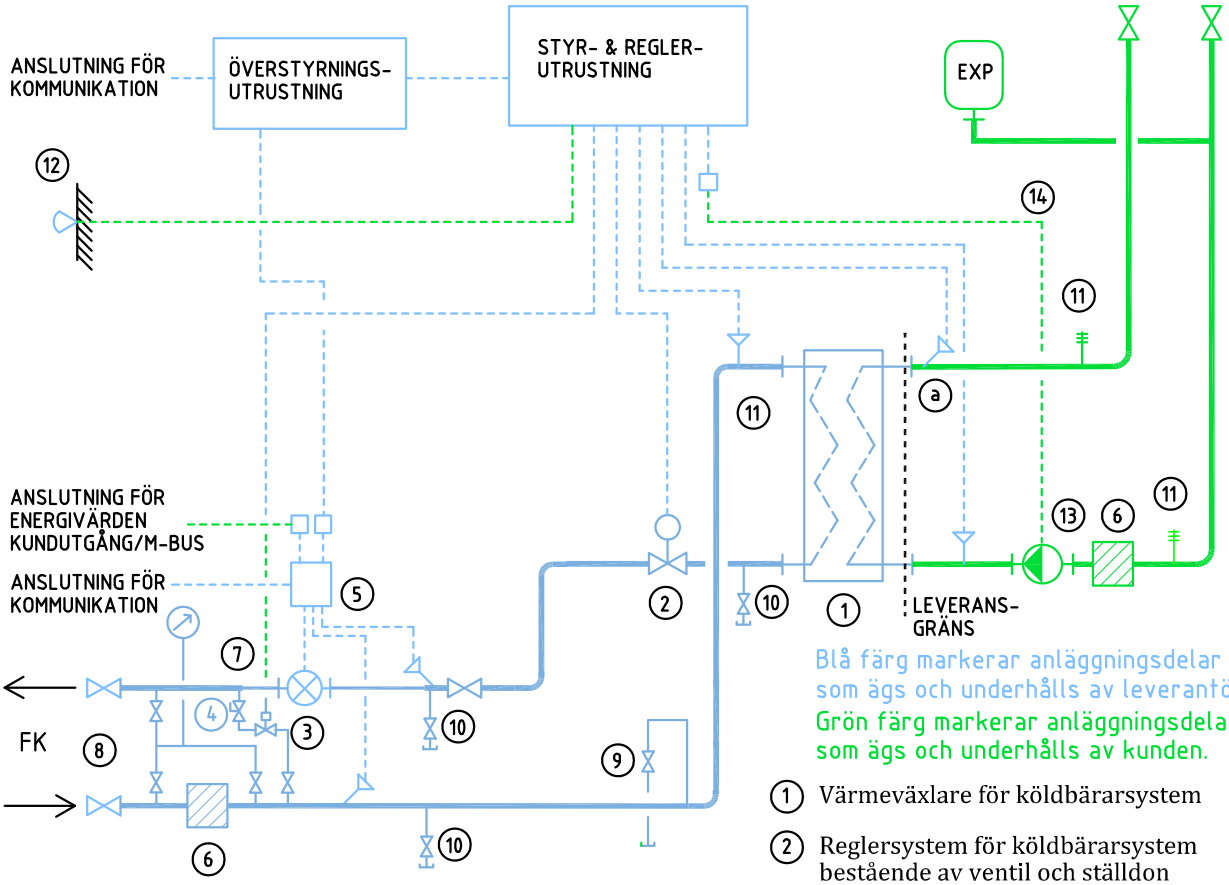

Blå färg markerar anläggningsdelar som ägs och underhålls av leverantören

Grön färg markerar anläggningsdelar som ägs och underhålls av kunden.

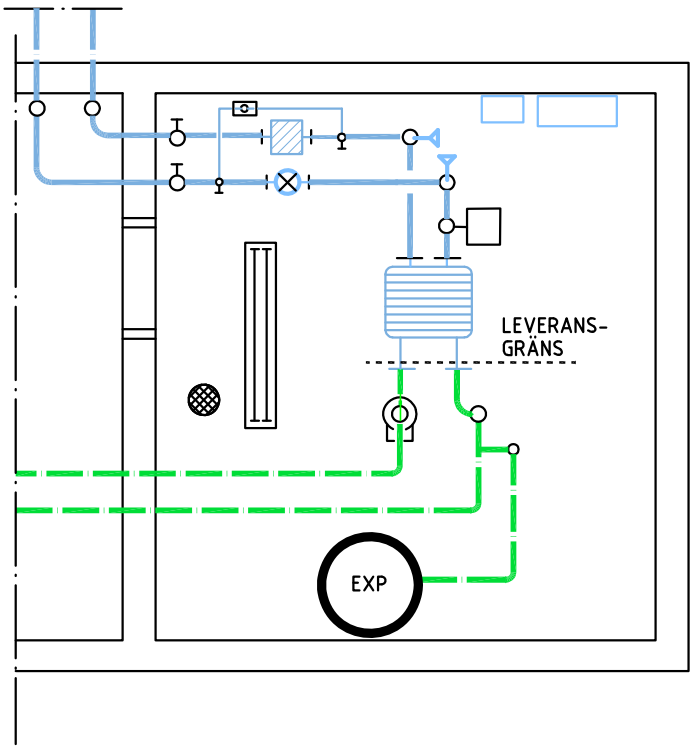

1. Värmeväxlare för köldbärarsystem
2. Reglersystem för köldbärarsystem bestående av ventil och ställdon
3. Magnetventil (frysskyddskoppel)
4. Reglerventil (frysskyddskoppel)
5. Mätutrustning för fjärrkyla.
6. Filter
7. Tryckmätare (manometer) för avläsning av primärt tryck
8. Ventiler för tryckmätare
9. Ventil för avluftning av primärsidan
10. Ventil för avtappning av primärsidan
11. Termometer
12. Utetemperaturgivare på norrfasad
    Kunden ansvarar för att utegivare med tillhörande kabel skyddas mot åverkan.
13. Pump
14. Kabel för pumpstopp

a. Reglerande givare för köldbärarsystem skall vara klass A.
   Dykgivare skall användas.

Skala	Ej i skala	Version	26A

Göteborg Energi
Box 53 401 20 Göteborg
www.goteborgenergi.se

PRINCIPLÖSNING ÄGARFÖRHÅLLANDEN

Ritningsnr. FK21